



**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
PLITVIČKA JEZERA**

IZVJEŠĆE O RADU

za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2023. godine

Korenica, veljača 2024. godine

Izvješće sastavio: Vlado Marković

1. OSNOVNI PODACI

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera smještena je, još uvijek, u objektu na adresi Trg Svetog Jurja 4 u Korenici. Vatrogasnu djelatnost obavlja na području općine Plitvička Jezera koje obuhvaća 470,79 km², a uz suglasnost Načelnika općine Plitvička Jezera i složenijih i zahtjevnijih vatrogasnih intervencija i intervencija u prometnim nezgodama na cijelom području općine Udbina i Donji Lapac zbog nedovoljne opremljenosti i osposobljenosti DVD-a u tim općinama. Postrojba uz stalno stanovništvo koje pokriva (3691, prema popisu stanovništva iz 2021. godine) u ljetnim mjesecima pokriva višestruko veći broj osoba.

Važno je napomenuti da je tokom cijele godine izrazito povećana gustoća prometa, naročito tokom turističke sezone gdje veliki dio vozila prolazi upravo kroz našu općinu i područje koje pokriva JVP Pl. Jezera. Time se povećava i vjerojatnost od nesreća i akcidenata u prometu na području djelovanja postrojbe, a podaci nam govore da se broj gostiju koji nam pristižu iz godine u godinu znatno povećava.

U tablici broj 1 podaci su o broju osoba koje su noćile na području općine Plitvička Jezera i ukupnom broju noćenja (podaci TZ općine Plitvička Jezera).

Tablica br. 1 - *Prikaz broja gostiju na noćenju i broj noćenja u Općini Plitvička Jezera*

Godina	Broj gostiju na noćenju	Ukupni broj noćenja
2021.	130 029	216 461
2022.	194 986	324 820
2023.	252 007	398 224

Broj posjetitelja u NP Plitvička jezera je znatno veći, brojke koje Uprava NP Plitvička Jezera iznosi su uglavnom veće od 1.000.000,00 posjetitelja godišnje.

U tablici broj 2 podaci su Hrvatskih cesta o broju vozila koje su prebrojane na mjernim stanicama na slijedećim lokacijama:

Tablica br. 2 - *Prikaz prosječnog broja protoka vozila na dionicama u općini Plitvička Jezera*

Lokacija mjerne stanice	Prosječni dnevni protok vozila u 2022. god.	Prosječni ljetni dnevni protok vozila u 2022. god.	Ukupni godišnji protok vozila u 2022.god.
Prijeboj	4 987	11 178	1 820 255
Korenica	5 589	11 037	2 039 985
Jošani	3 781	8 468	1 380 065

U JVP Pl. Jezera je od 02. listopada zaposleno je 17 profesionalnih vatrogasaca na neodređeno vrijeme uključujući zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe. U travnju ove godine je dotadašnjem zapovjedniku postrojbe pretao radni odnos, a koje prekidanje je pokrenuo neopozivom ostavkom dana 8. ožujka. Od 15. svibnja postrojba je ostala bez još jednog zaposlenika budući je sa njim sklopljen sporazumni raskid ugovora o radu sa danom 14. svibnja a zbog prelaska na novo radno mjesto kod drugog poslodavca. Raspisana su tri natječaja, jedan za zapovjednika i dva za popunu postrojbe. Svi zaposleni ispunjavaju uvjete za radna mjesta na koja su raspoređeni. Raspoređeni su na rad u tri smjene po četiri vatrogasca i jednu sa tri plus zamjenik zapovjednika dok zapovjednik radi u dnevnom rasporedu rada. Sve navedeno je sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Plitvička Jezera iz 2020.godine.

Stručna sprema zaposlenika:

- I stupanj visoke stručne sprema – **2**, dodiplomski stručni studij sigurnosti i zaštite, smjer zaštita od požara;
- Srednja stručna sprema, vatrogasni tehničar – **5**,
- Srednja stručna sprema, vatrogasac – **10**.

Jedan djelatnik se trenutno nalazi na školovanju u Karlovcu VUKA-a, stipendiran od strane postrojbe.

Položen stručni ispit za vatrogasca sa posebnim ovlastima i odgovornostima ima 12 vatrogasaca, za gašenje i desantiranje na požarima otvorenog prostora 13 vatrogasaca, za voditelja intervencije za navođenje zrakoplova 4 vatrogasca, seminar sa obukom u kontejneru sa opasnostima od plamenih udara pohađalo je 11 vatrogasaca a jedan je pohađao informatičke tečajeve. U 2023.god. zapovjednik i zamjenik zapovjednika osposobili su se za koordinatora upravljanja bespilotnim letjelicama, a zapovjednik ima položen ispit za upravljanje dronom kategorije A1/A3.

Na istoj lokaciji u Korenici smješten je i DVD Plitvička Jezera koji ima postrojbu dobrovoljnih vatrogasaca sa dvadeset osposobljenih i opremljenih dobrovoljnih vatrogasaca, stalno zaposlenog jednog vatrogasca u dnevnom rasporedu rada i koji bi prema spomenutoj procjeni trebao imati najmanje deset vatrogasaca i biti lociran u izdvojenom odjeljenju DVD-a u Smoljancu. Početkom protupožarne sezone DVD Plitvička Jezera je angažirao dva vatrogasca koji rade tijekom dana prema rasporedu DVD-a do kraja protupožarne sezone. Međutim jedan od njih je na natječaju za popunu JVP Pl. Jezera prešao na rad u profesionalnu postrojbu. Tako da smo ove godine imali samo jednog sezonskog vatrogasca DVD Pl. Jezera.

2. STANJE VOZILA, VATROGASNE OPREMA I TEHNIKE

Pregledi vatrogasnih vozila, opreme i tehnike vrše se svakodnevno prilikom primopredaje službe i po povratku s intervencija. Tijekom tih pregleda povremeno se uočavaju određeni kvarovi i nedostaci na vozilima i opremi koji se djelomično otklanjaju vlastitim radom, a zahtjevniji i složeniji u ovlaštenim servisima. Redoviti servisi vozila i opreme koji nisu obvezni imati certifikat, obavljaju se u povremenim intervalima, najčešće umjesto jednom godišnje jednom u dvije godine i slično.

Zamjetno je sve učestalije pojavljivanje kvarova kako na vozilima tako i na opremi. Razlog tome je i sama starost vozila i opreme na vozilima, gdje je tokom godina i broja korištenja došlo do zamora materijala.

JVP Pl. Jezera raspolaže sa sljedećim vatrogasnim vozilima:

1. Navalno vatrogasno vozilo MAN 14.280 - godina proizvodnje: 2006.;
2. Autocisterna MAN 18.280 - godina proizvodnje: 2008.;
3. Malo tehničko vozilo - Mitsubishi L-200 - godina proizvodnje: 2006.;
4. Malo šumsko vozilo - Nissan NP 300 - godina proizvodnje: 2009.;
5. Zapovjedno vozilo - Ford Ranger - godina proizvodnje: 2021.;
6. Šumsko vozilo MAN LE 220 C - godina proizvodnje: 2002..

Tablica br. 3 - Prikaz prijeđenih kilometra po vozilu i potrošnja goriva za vozila i grijanje postrojbe

Vatrogasno vozilo	Prijeđeni put [km]	Utrošeno gorivo [l]	Trošak [€]
Navalno vozilo MAN 14.280	1572 km	866	1.258,46
Autocisterna MAN 18.280	1131 km	938	1.319,72
Malo tehničko vozilo - Mitsubishi L-200	953 km	267	372,62
Malo šumsko vozilo - Nissan NP-300	1848 km	398	561,81
Zapovjedno vozilo - Ford Ranger	8359 km	797	1.169,64
Šumsko vozilo MAN LE 220 C	250 km	78	118,58
Agregati	-----	117	212,39
UKUPNO	14113 km	3.461,00	5.013,22
Lož – ulje za grijanje			

Dana 03.11.2023.god. u postrojbu je stiglo polovno vozilo za šumske požare MAN LE 220 C, godina proizvodnje 2002. Isto vozilo je bilo potrebno žurno nabaviti jer je JVP Pl. Jezera otpisom starog šumskog vozila TAM 110 T7 iz 1985. god. izgubila sposobnost interveniranja na srednjim i većim požarima na otvorenom. Vozilo je putem javne nabave nabavljeno iz Poljske, preko tvrtke Vatropromet d.o.o. a financirano od strane općine Plitvička Jezera u iznosu od 105.000,00 € koje će se dvije rate platiti u 2023. godini a preostale dvije rate do kraja travnja u 2024.god. Samo vozilo je bilo potrebno opremiti sa opremom koju smo naknadno nabavili i vozilo opremili. Dio opreme će se nabaviti u 2024.god. Nadamo se da će nam ovo vozilo poslužiti do obnove voznog parka novim vozilima.

Potrebno je naglasiti da u zimskim mjesecima zbog nedostatka garaža ostajemo na samo dva operativna vozila koja se nalaze u grijanim garažama, ostala vozila zbog opasnosti od smrzavanja i pucanja pumpi i ventila nisu u funkciji jer iz njih ispuštamo vodu, skidamo vitla i ulijevamo u pumpe antifriz.

Vozila zbog nedostatka garaža brzo propadaju i učestalije se kvare.

Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi («NN» br. 43/95) koji je još uvijek na snazi je prema zadnjem Zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru, koji je u postrojbi proveden 28. studenog 2019. godine, nije utvrđen nikakav novi nedostatak u odnosu na nadzor od 24. listopada 2018. godine kada je utvrđeno da postrojba ne posjeduje svu vatrogasnu opremu i vozila, a Rješenjem od 19. studenoga koje je zaprimljeno odmah 20. studenog, naložene su sljedeće mjere:

1. Nabaviti sljedeći broj i vrstu vatrogasnih vozila: jednu autocisternu i prikolicu za gašenje požara prahom „S-250“ u roku od 18 mjeseci i
2. Sva vozila opremiti pripadajućom opremom i sredstvima za gašenje požara za pojedina vatrogasna vozila u roku od 18 mjeseci.

Kako iza toga nije došlo do nabave novih vozila i opreme, za očekivati je od slijedećeg inspekcijskog nadzora da će se početi pisati kazne.

Napominjem da po pravilniku iz 1995. god. ne zadovoljavamo minimum opremljenosti vozilima i opremom. U međuvremenu nova tehnologija u cestovnom prometu kao što su hibridna i električna vozila, ojačana vozila koja zahtijevaju jače alate, novi načini gradnje objekata sa izolacijama koje nisu vatrootporne (stiropol), pokrovi kuća sa izolacijama i uglavnom limenim pokrovima, veliki broj novih drvenih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja i posluživanja hrane, opasnosti od klimatskih promjena i ostale nesreće i intervencije s kojima se nismo susretali u godinama kada je pisan ovaj pravilnik, su izazovi s kojima se svakodnevno susrećemo. A mi ne zadovoljavamo ni minimum opremljenosti iz 1995. god.

Sve ovo iziskuje velika financijska sredstva za obnovu što voznog parka što same opreme. Pravovremenim planiranjem u periodu slijedećih 10 godina, bilo bi potrebno postaviti prioritete u kapitalnom ulaganju u vozila i opremu te u pravovremenu nabavu istih prije otpisivanja starijih vozila.

Isto tako izuzetno je važno planirati i pravovremenu nabavu osobne zaštitne opreme za vatrogasce kako bi im omogućili najveću moguću zaštitu od ozljeđivanja na intervencijama.

Zadnja obavljena nabava za osobnu zaštitnu opremu za strukturne požare prikazana je u tablici br. 4.

Tablica br. 4 – *Prikaz starosti osobne zaštitne opreme u JVP Pl. Jezera*

VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME	GODINA ZADNJE NABAVE	ROK TRAJANJA OZO
Odjela za strukturne požare i tehničke intervencije	2010.god.	5 god.
Čizme za strukturne požare i tehničke intervencije	2007.god.	4 god.
Rukavice za strukturne požare	2013. god.	5 god.
Zaštitna kaciga za strukturne požare i tehničke intervencije	2008. god.	Max. 10 god ili do oštećenja
Zaštitni kombinezon (jednodijelni) za požare na otvorenom	2022. god.	5 god.
Rukavice za požare na otvorenom	2014. god.	5 god.
Čizme za požare na otvorenom	2013. god.	4 god.
Cipele radne	2019. god.	2 god.
Hlače radne zimske	2021. god.	2 god.
Hlače radne ljetne	2021. god.	2 god.
Zimske jakne	Nema podataka u arhivi, jer je ta arhiva već bila toliko stara da se uništila	

Temeljem Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je dužan redovno brinuti o obnavljanju osobne zaštitne opreme. Iz tablice br.3 je vidljivo da to nije slučaj.

Zahvaljujući Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, ove godine smo dobili 17 novih kaciga za strukturne požare vrijednosti oko 5.640,00 eura.

Isto tako dobili smo i 17 novih kompleta odijela za strukturne požare (hlače + jakna) vrijednosti oko 22.500,00 eura. Nastao je problem zbog veličina koje smo dobili a nisu ni približno iste sa naručenima. Jedan dio smo uspjeli zamijeniti zahvaljujući Vatropromet d.o.o. i Zvonimiru Lončariću ali jedan dio nismo, stoga udobnost koju zahtjeva takva OZO nije kod svih odgovarajuća, stoga ćemo najvjerojatnije morati dokupiti 5 komada hlača i 2 komada jakni za što će bit potrebno osigurat sredstva.

U toj donaciji dobili smo i 17 pari novih čizama za strukturne požare, vrijednosti oko 5.000,00 eura. Sa tim čizmama je došlo do problema zbog veličine, pa smo morati dokupiti tri para čizama jer veličine ne odgovaraju. Od skupne zaštitne opreme dobili smo u donaciji od HVZ-a i dva kompleta izolacijskih aparata vrijednosti oko 6.000,00 eura.

Sveukupna donacija u osobnoj i skupnoj zaštitnoj opremi iznosi oko 39.140,00 eura.

Što se tiče vatrogasne opreme jedan dio smo dobili kao donaciju uz pomoć Županijskog zavoda za hitnu medicinu, Vatropromet d.o.o., KL Protektion i Županijske vatrogasne zajednice Ličko-senjske. (Podaci vidljivi u tablici br. 5

Tablica br. 5 - Prikaz donirane vatrogasne opreme, osobne zaštitne opreme i vrijednost iste u 2023.god.

Naziv donatora opreme	Vrsta opreme odnosno naziv opreme	količina	Vrijednost opreme u eurima
Zavod za hitnu medicinu Ličko_senjske županije	Spinalna daska za pripadajućom opremom, rabljena	1 komp.	850,00 €
KL Protektion d.o.o.	AWG mlaznica 2130 „C“ - NOVO	1 kom.	650,00 €
Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije	Motorna pila stihl 261 - NOVO	1.kom.	995,00 €
HVZ	Vatrogasne kacige za strukturne požare PAB 5 -NOVO	17 kom.	5.640,00 €
HVZ	Zaštitna vatrogasna odjela za strukturne požare (hlače+jakna) TEXPORT Fire basic -NOVO	17 kompl.	22.500,00 €
HVZ	Zaštitne vatrogasne čizme za strukturne požare YDS FB 300gtx - NOVO	17 pari	5.000,00 €
HVZ	Komplet izolacijski aparat, (leđni nosač., kompozitna boca, maska, plućni automat) - NOVO	2 kompl.	6.000,00 €
Vatropromet d.o.o.	Leđna motorna pumpa Vallfirest, sa usisnom cijevi i usisnom košarom	1 kom.	1.570,00 €
Vatropromet d.o.o.	Cijev za vitlo brze navale 25mm TEXLFLEX X-treme, dužina 50m	1 kom.	418,00 €
Vatropromet d.o.o.	Mlaznica turbomag „D“ za vitla brze navale	2 kom.	600,00 €
	UKUPNO:		44.223,00 €

Isto tako krajem godine smo izvršili nabavu vatrogasne opreme koja je nedostajala za opremanje šumskog vozila, ali i neke od opreme koju je bilo potrebno nabaviti. (Prikazano u tablici br. 5)

Tablica br. 6 - Prikaz nabavljene vatrogasne opreme sredstvima JVP Pl. Jezera u 2023.god.

Br.	Vrsta opreme odnosno naziv opreme	količina	Vrijednost u eurima
1	Haube za spašavanje sa priključkom	2 kompl.	925,88 €
2	Ruksak za 120 metara „D“ cijevi sa funkcijom samo odmotavanja	1 kom.	343,75 €
3	Transportni ruksaci za opremu (za leđne nosače)	3 kom.	199,13 €
4	Mješač za pjenu „D“ AWG za sapunaste umetke	1 kom.	360,00 €
5	Aluminijski nosač za opremu	1 kom.	247,50 €
6	Tlačne cijevi sa spojnicama „D“ 20 m	12 kom.	857,00 €
7	Lampe za kacige sa nosačima NIGHTSTICK XPP5418GX	17 kom.	1.265,76 €
	UKUPNO		4.199,00 €

3. VATROGASNI DOM ODNOSNO SMJEŠTAJ VATROGASACA I OPREME

JVP Pl. Jezera se nalazi u neadekvatnom prostoru od samog osnivanja. Sam prostor ne ispunjava uvjete smještaja za prosječnu obitelj a kamoli za profesionalnu vatrogasnu postrojbu.

Krenuvši od prostorija za dežurstvo koje je veličine 12 m² koja služi i kao dnevni boravak, kancelarijski prostor za rad voditelja smjene i blagovaona. Uz nju se odmah veže hodnik koji služi kao garderoba za smještaj osobne zaštitne opreme. Dolaskom sa intervencija ta se oprema smješta u taj prostor i sve štetne stvari sa tih odjela koje su imale doticaj na intervenciji (čađ, dim, otapala, goriva i sl.) direktno ugrožavaju zdravlje vatrogasaca u prostoriji dežurstva. Isto tako, garaža u kojem su smještene dva vozila nije dovoljno velika da bi se vrata na vozilima mogla normalno otvoriti za ulaz vatrogasaca u vozilo, već prilikom otvaranja vrata se otvaraju do pola i udaraju u zidove. Sama garaža je grijana ali u njoj ne postoji sustav odvodnje ispušnih dimova iz vozila, tako da se prilikom paljenja sam dim od vozila zadržava u garaži i dijelom prolaze kroz stara vrata do prostorije gdje borave vatrogasci odnosno u soba dežurstva.

Sanitetski čvor je veličine 3 m² i u njemu se nalazi wc, tuš kada (bez kabine) i perilica rublja (kapaciteta 5 kg). U sanitetski čvor nema mjesta za umivaonik pa djelatnici peru ruke na tušu.

Skladišni prostori su mali i neadekvatni. U jednom prostoru veličine 6 m² nalazi se alatnica, radionica, skladište cijevi, opreme i skladište pjenila (400 lit.), ni sami ne znamo kako nam to sve stane u taj prostor.

Slijedeći prostor zvan skladište veličine je 12 m², u njemu se nalaze agregati, pumpe, motorne pile, alati, sanitetski materijal, rezervno gorivo, akumulatorska stanica sa punjačima i mnogo ostale opreme. Sve ovo nabrojano se ne smije zajedno skladištiti iz sigurnosnih razloga. Međutim mi nemamo drugih opcija.

Prostor teretane gdje bi vatrogasci trebali održavati tjelesnu spremu, pretvoreno je u skladište cijevi, vatrogasne armature, kompresorske stanice za punjenje boca sa komprimiranim zrakom, skladište rezervnih izolacijskih aparata, skladište za rezervne boce sa stlačenim zrakom, čak se nalaze i osobni ormari djelatnika za opremu i aparat za kavu. Sve u 18 m². Koristiti bilo koju od 4 sprave za vježbanje bez opasnosti da nešto srušite od opreme složeno u ovoj prostoriji je neizvedivo.

Čajna kuhinja je veličine 11,60 m² i u njoj se još nalazi 9 garderobnih ormara za osobnu zaštitnu opremu vatrogasaca.

Kancelarijski prostor zapovjednika i zamjenika zapovjednika su dvije vratima spojene prostorije, ukupne veličine 24 m². U njima se nalazi stol za sastanke i kolegije, dva radna stola sa računalima i ormari za arhivu koji su prepunjeni arhivskom građom i dokumentima. Isto tako nalaze se i garderobni ormari zapovjednika i zamjenika zapovjednika, povremeno se koristi i kao skladište novo zaprimljene opreme do zaduživanja iste.

Sve ovo se nalazi u prizemlju, vanjski zidovi su bez izolacija, od 10 prozora zamijenjena su plastičnom stolarijom samo 3 (ona do glavne ceste), ostala su u izuzetno lošem stanju. Vanjska ulazna vrata u prostoriju dežurstva su ustvari sobna unutarnja vrata, a druga vanjska vrata su stara koliko i sam objekt. Ni jedna ni druga nemaju mogućnost sprječavanja ulaska hladnog vanjskog zraka u prostorije. Stropovi prostorija su takozvana panada a u potkrovlju nema izolacije. Električne instalacije su naknadno postavljane kroz potkrovlje i ne udovoljavaju osnovne sigurnosne propise.

Koristimo još jednu drvenu garažu bez vrata za smještaj dva manja interventna vozila.

Zaključak je da uvjeti za smještaj vozila, opreme i boravak djelatnika ne zadovoljava ni minimalne zakonske uvjete za normalan rad postrojbe.

4. RADNO PRAVNI STATUS VATROGASACA

Većina tužbi koje su zaposlenici vodili pred Općinskim sudom u Gospiću je riješena sudskim nagodbama te su u tijeku još dva sudska spora iz domene prava iz radnog odnosa. Također je riješena i krivo isplaćena otpremnina bivšem zaposleniku (iz 2012. god.) koja je naplaćena putem ovrhe postrojbe nakon pravomoćnosti presude suda.

Međutim u 2023.god. se nije uspjelo donijeti izmjena u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu JVP Pl. Jezera jer nismo dobili suglasnost od Osnivača. Naime Osnivač ne želi primijeniti prava za djelatnike iz novog Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta prof. vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/2023 od 28.04.2023.). Tako nije usvojen ni prijedlog zapovjednika Financijskog plana za 2024. u stavki za rashode za zaposlene. Osnivač je povećao iznos za 5% u odnosu na planirani iznos za rashode za zaposlene u 2023.god.

Ta sredstva nisu dostatna za isplatu plaća prema novom Pravilniku, te većina članova Vatrogasnog vijeća nije usvojilo financijski plan za 2024.god. na XI. redovnoj sjednici Vatrogasnog vijeća održanoj 28.12.2024.god. Očekujemo nove tužbe djelatnika.

01.11.2023.god sindikat SDLSN RH na zahtjev podružnice JVP Pl. Jezera otkazao je Kolektivni ugovor za zaposlenike u JVP Pl. Jezera zaključen 20.siječnja 2021. te Dodatak kolektivnom ugovoru za zaposlenike u JVP Pl. Jezera od 23.03.2023.god.

5. INTERVENCIJE

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera intervenirala je u razdoblju od 01.01.2023.god. do 31.12.2023.god. u 48 tehničkih intervencija, 25 požarnih intervencija, 2 ostale intervencije i odradila 50 ostalih operativnih aktivnosti. Ukupno 125 intervencija i ostalih operativnih aktivnosti u 2023.god.

2023. godina je zapamćena u Hrvatskoj kao godina sa značajno manjim brojem požara na otvorenom zbog klimatskih uvjeta nego inače. Tako je i JVP Plitvička jezera u 2023. godinu imala znatno manji broj izlazaka na intervencije požara na otvorenom od prethodnih godina.

Zamjetan je porast broja tehničkih intervencija, te je sukladno tome potrebno razmišljati o nabavi opreme i sredstava za te vrste intervencija.


Što se tiče područja najučestalijih intervencija i ove godine je to područje naselja Korenica, dok je najaktivniji mjesec po intervencijama bio ožujak i to zbog većeg broja požara na otvorenom.

Od ostalih operativnih aktivnosti ističemo sudjelovanje i suorganizaciju na međunarodnoj vježbi civilne zaštite „Željava 2023.“ održane prvog vikenda u listopadu 2023.godine na napuštenoj vojarni Željava.


Na djelu vježbe gdje su učestvovali vatrogasci JVP Plitvička Jezera i DVD Plitvička Jezera, sudjelovali su i vatrogasci iz BiH i to Vatrogasna jedinica Bihać i DVD Bosanska Krupa.

Sama vježba bila je simulacija spašavanja osoba nakon snažnog potresa koje je pogodilo šire područje Željave.


Graf br.1- prikaz intervencija i ostalih operativnih aktivnosti JVP Plitvička Jezera u 2023. god.

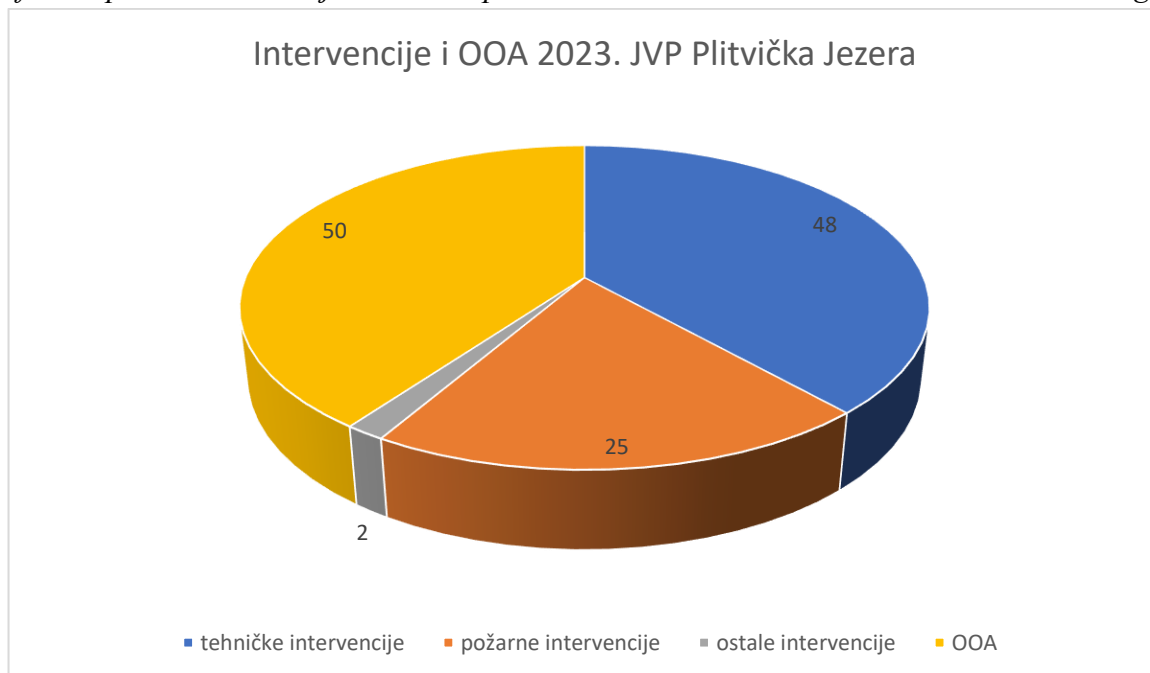


Graf br. 2- prikaz požarnih intervencija JVP Pl. Jezera u 2023.god.

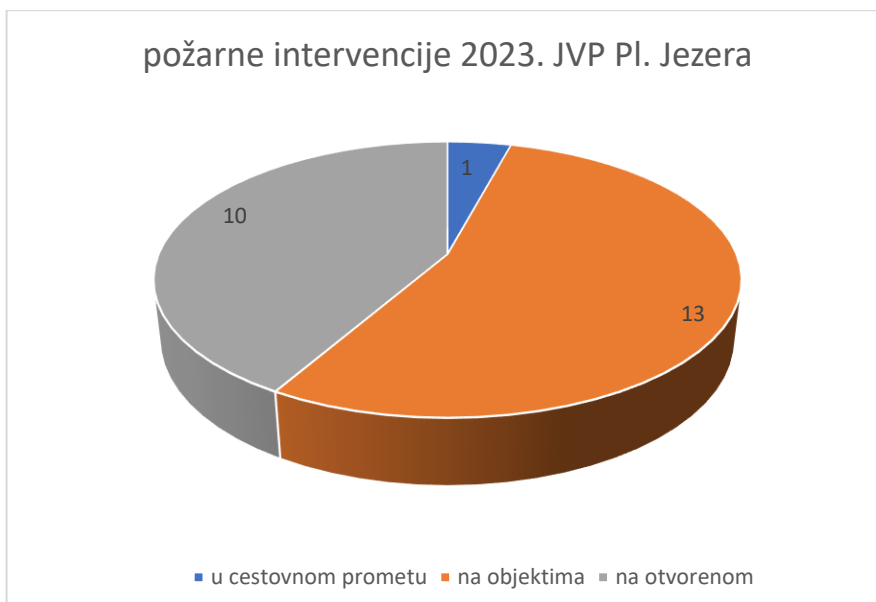

Graf br. 3- prikaz tehničkih intervencija JVP Pl Jezera u 2023.god.

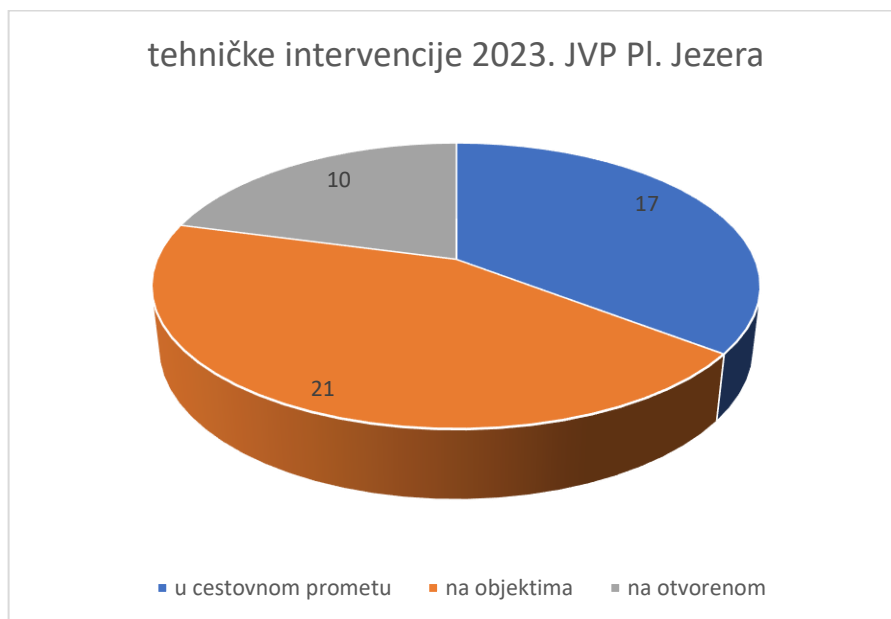


Graf br. 4- Prikaz intervencija JVP Pl Jezera po naseljima u 2023. god.

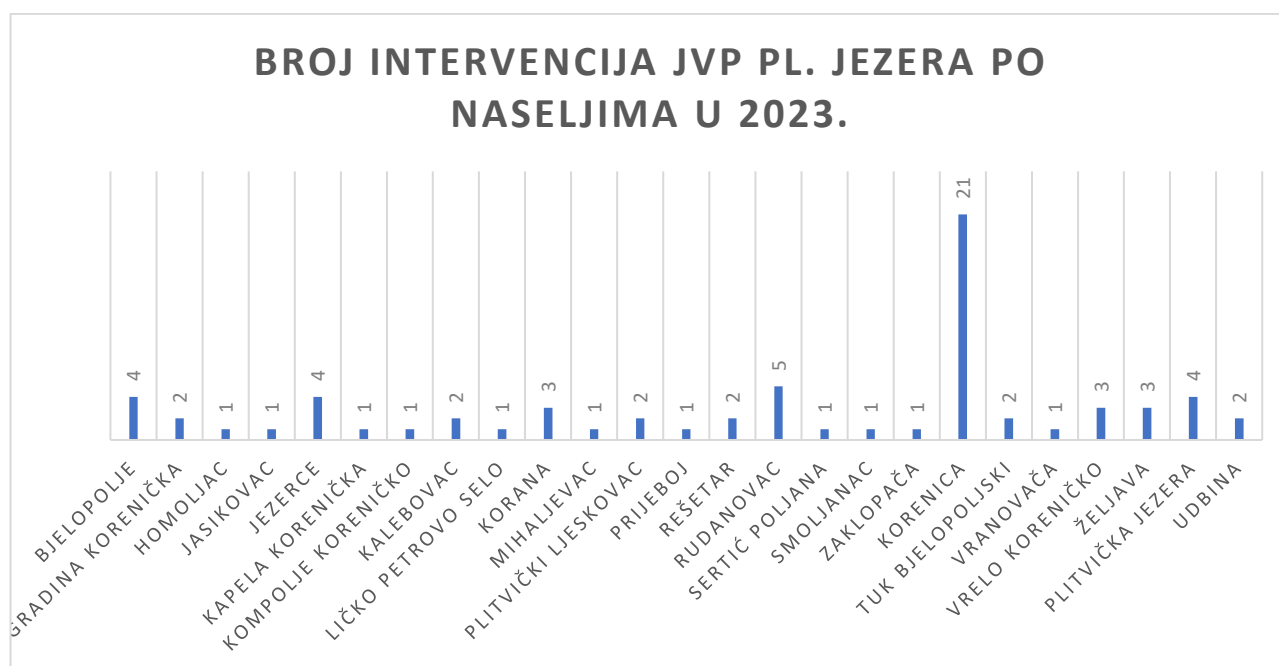


Što se tiče operativnog područja Plitvička jezera, pod koju spada Općina Plitvička Jezera, Općina Udbina i Općina Donji Lapac, ukupni broj intervencija u 2023. god iznosi 107 a detaljno je prikazan u grafu br. 5. i što se tiče prikaza broja intervencija po mjesecima vidljivo je u grafu br. 6.

Graf br. 5 – prikaz ukupnog broja intervencija na operativnom području Plitvička Jezera

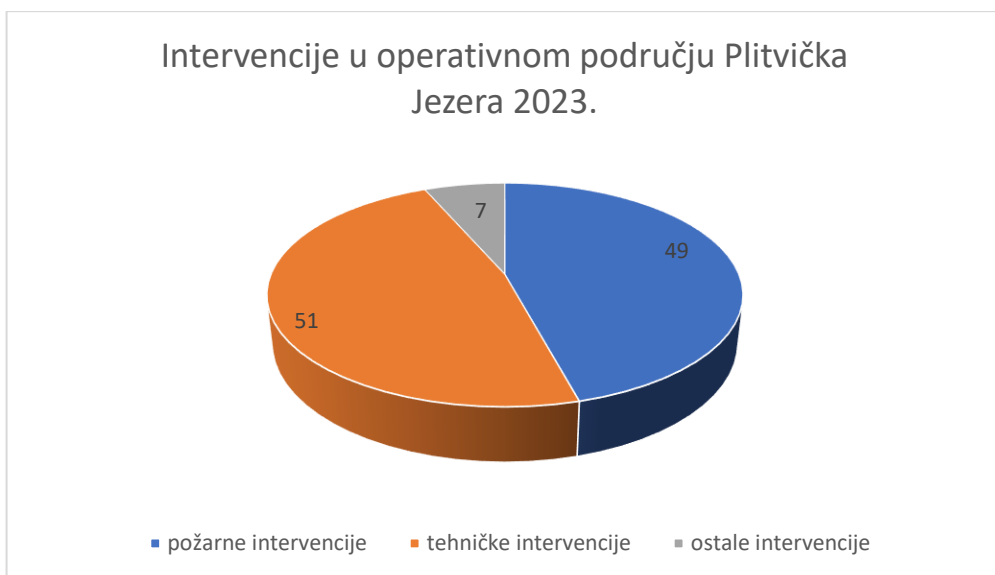

Graf br. 6 – Prikaz intervencija po mjesecima na operativnom području Plitvička Jezera u 2023.god

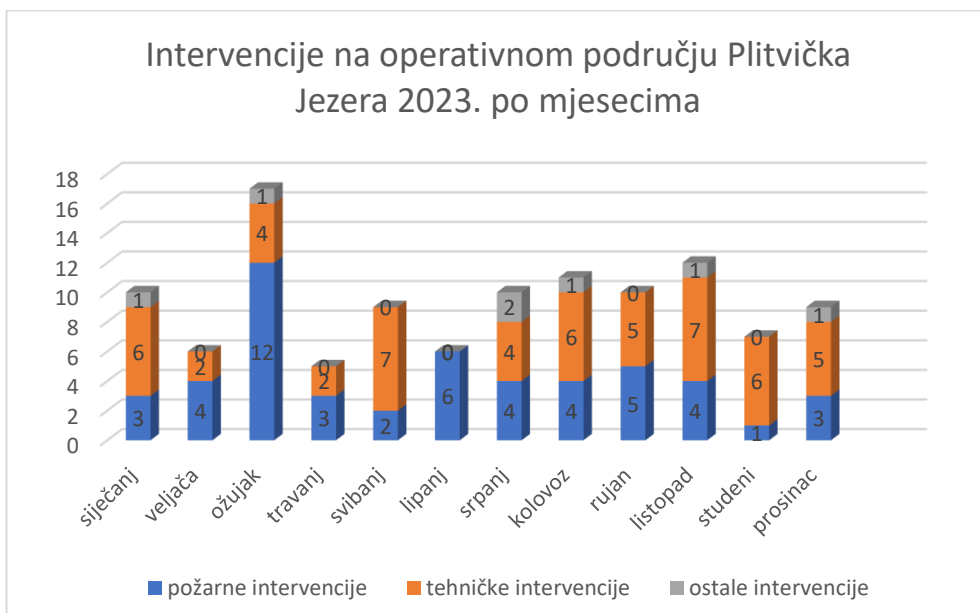

6. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera je od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvarila sljedeći financijski rezultat poslovanja:

Ukupno ostvareni prihodi poslovanja u 2023. godini iznose 550.827,83 eura i u odnosu na prethodnu, kada je ostvareno 430.443,74 eura, bilježi se povećanje u iznosu od 120.384,09 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 139,55 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna u 2023. godini iznosili su 549.380,32 eura te su značajno veći u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanih rashoda tijekom 2023. godine.

Izvršeni rashodi poslovanja u 2023. godini iznose ukupno 499.027,75 eura. U 2022. godini ukupni rashodi poslovanja iznosili su 423.989,49 eura. U odnosu na 2022. godinu ukupni rashodi poslovanja povećani su za 75.038,26 eura.

Rashodi za plaće za redovan rad tijekom 2023. godine realizirani su u iznosu od 312.634,77 eura te su veći za 28.135,15 zbog povećanja plaće u 2023. godini.

Rashodi za zaposlene u 2023. godini značajno su veće radi isplate otpremnine za odlazak u mirovinu te radi isplate razlike naknade za prehranu za 2021. i 2022. godinu.

Rashodi za naknade za prijevoz značajno su veći u odnosu na 2022. godinu te iznose 4.457,09 eura. Razlog povećanja jesu troškovi usluge prijevoznika uslijed povećanja cijene goriva.

Rashodi za stručna usavršavanja značajno su povećana u 2023. godine zbog slanja Mihaela Eldića na školovanje VUKA, kao i rashodi službenih putovanja iz istog razloga.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja realizirani su u iznosu od 1.348,35 eura te se odnose na objave natječaja.

Intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 6.704,94 eura. Navedeni rashodi obuhvaćaju rashode javnog bilježnika te usluge odvjetnika za sudske tužbe.

Nabava za opremu u 2023. godini odnosi se na kupnju opreme za redovno obavljanje djelatnosti te je realiziran iznos od 4.655,05 eura.

Rashodi u iznosu od 56.631,26 eura odnose se na nabavu vatrogasnog vozila te plaćanja prve dvije rate u navedenom iznosu.

Poslovni rezultat u 2023. godini bilježi manjak prihoda i primitaka u iznosu od 5.486,23 eura.

Ukupno iskazane nedospjele obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 92.213,16 eura. Iskazane obveze odnose se na plaću za mjesec prosinac 2023. godine te rashode redovnog poslovanja s datumom dospijeca u siječnju 2024. godine.

U iskazanim potraživanjima koja iznose 915,33 eura nalaze se potraživanja za naknade koje se refundiraju od strane HZZO te potraživanja za predujmove.

Rashodi budućih razloga odnose se na nabavu vatrogasnog vozila čije preostale dvije rate dolaze na naplatu u 2024. godini.

Vatrogasno vijeće na svojoj XI. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2024.god. nije izglasalo Financijski plan za 2024.god. Razlog je nedovoljno planirana sredstva za rashode za zaposlene. Osnivač nije pratio porast plaća prema novom Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta prof. vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/2023 od 28.04.2023.). Tako nije usvojen ni prijedlog zapovjednika Financijskog plana za 2024. u stavki za rashode za zaposlene. Osnivač je povećao iznos za 5% u odnosu na planirani iznos za rashode za zaposlene u 2023.god.

7. ZAKLJUČAK

Javna vatrogasna postrojba, Plitvička Jezera sa trenutno 17 vatrogasaca zaposlenih na neodređeno vrijeme, zadovoljava uvjet iz trenutno važeće *Procjene ugroženosti od požara za Općinu Plitvička Jezera* o broju zaposlenih u istoj. Prilično dobro je opremljena vatrogasnim vozilima mada kao što smo naveli ne zadovoljavaju minimalne standarde opremljenosti po važećem *Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi* («NN» br. 43/95) kako je dosta vozila i opreme već staro i bilo bi nužno početi ih zamjenjivati u što skorije vrijeme, i to ispunjavajući zahtjeve minimalne opremljenosti po Pravilnike i uskladiti sa stvarnim potrebama postrojbe. Osobna zaštitna oprema je uglavnom nova zahvaljujući nabavi iste od strane HVZ-a a sredstvima OKFŠ-a. Unatoč činjenici neadekvatnog objekta u kojem je postrojba smještena, zaposlenici uspješno ali otežano odrađuju pred njih postavljene zadaće (intervencije) kao i održavanje vatrogasne tehnike i opreme.

Pored potrebe što žurnijeg rješavanja problema vatrogasnog doma potrebno je izraditi 10-to godišnji plan nabave vatrogasnih vozila koje bi trebalo opremiti novom opremom i postepeno zamijeniti postojeća vozila koja ne ispunjavaju potrebe postrojbe svojom opremljenošću.

Provedbom tih postupaka u mnogome bi se poboljšali uvjeti rada i efikasnost zaposlenika kao i vatrogasne tehnike i opreme.

Raskidom Kolektivnog ugovora, neusklađivanjem unutarnjih akata sa važećom novim Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta prof. vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/2023 od 28.04.2023.), te ne izglasavanjem Financijskog plana za 2024. god. dovest će do otežanog rada, nezadovoljstva kod djelatnika i jednog turbulentnog razdoblja gdje će doći do brojnih novih izazova koja će se u konačnici morati rješavati.

Nadamo se da sve to neće utjecati na operativnu spremnost postrojbe.

Zapovjednik, Vlado Marković _____

M.P.

